
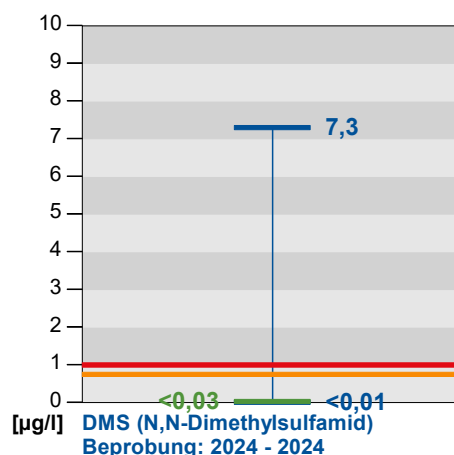
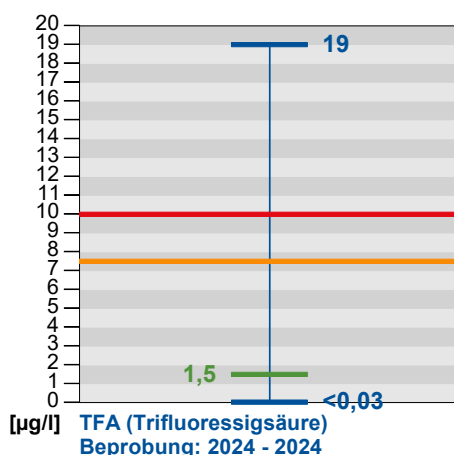
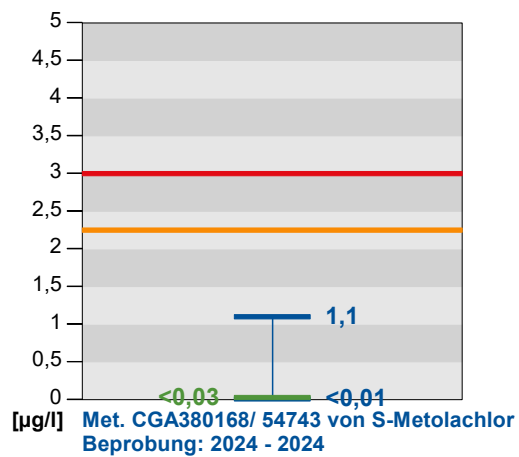
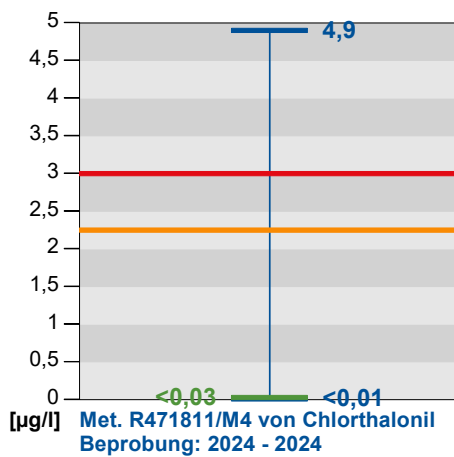
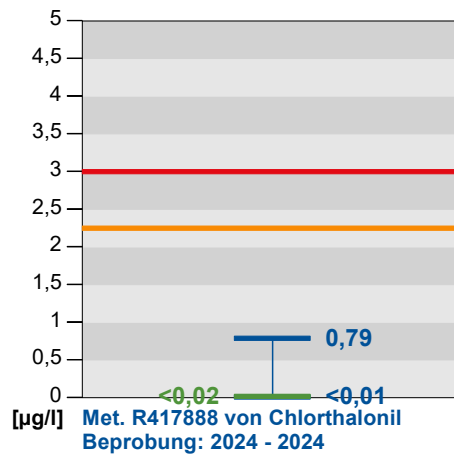


HOCHBEHAELTER DOTTERNHAUSEN ROHWASSER, 0001/367-0

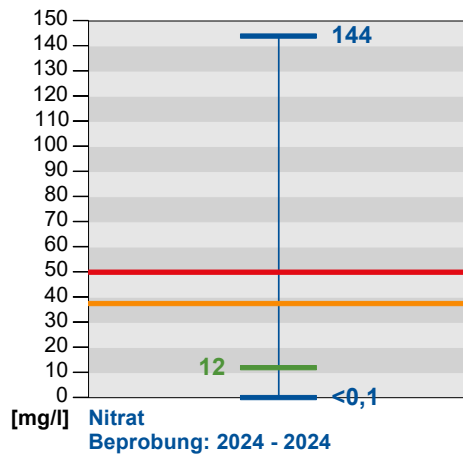

rot = Schwellenwert nach GrwV bzw. GW nach TrinkwV
orange = Warnwert (75% des SW bzw. WW der LUBW)

blau = Landesweite Extremwerte
grün = Messstellenmedianwert


Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Landesweiter Vergleich
Beprobung 2024

Gemeinde 72359 Dotternhausen

HOCHBEHAELTER DOTTERNHAUSEN ROHWASSER 0001/367-0

mg/l

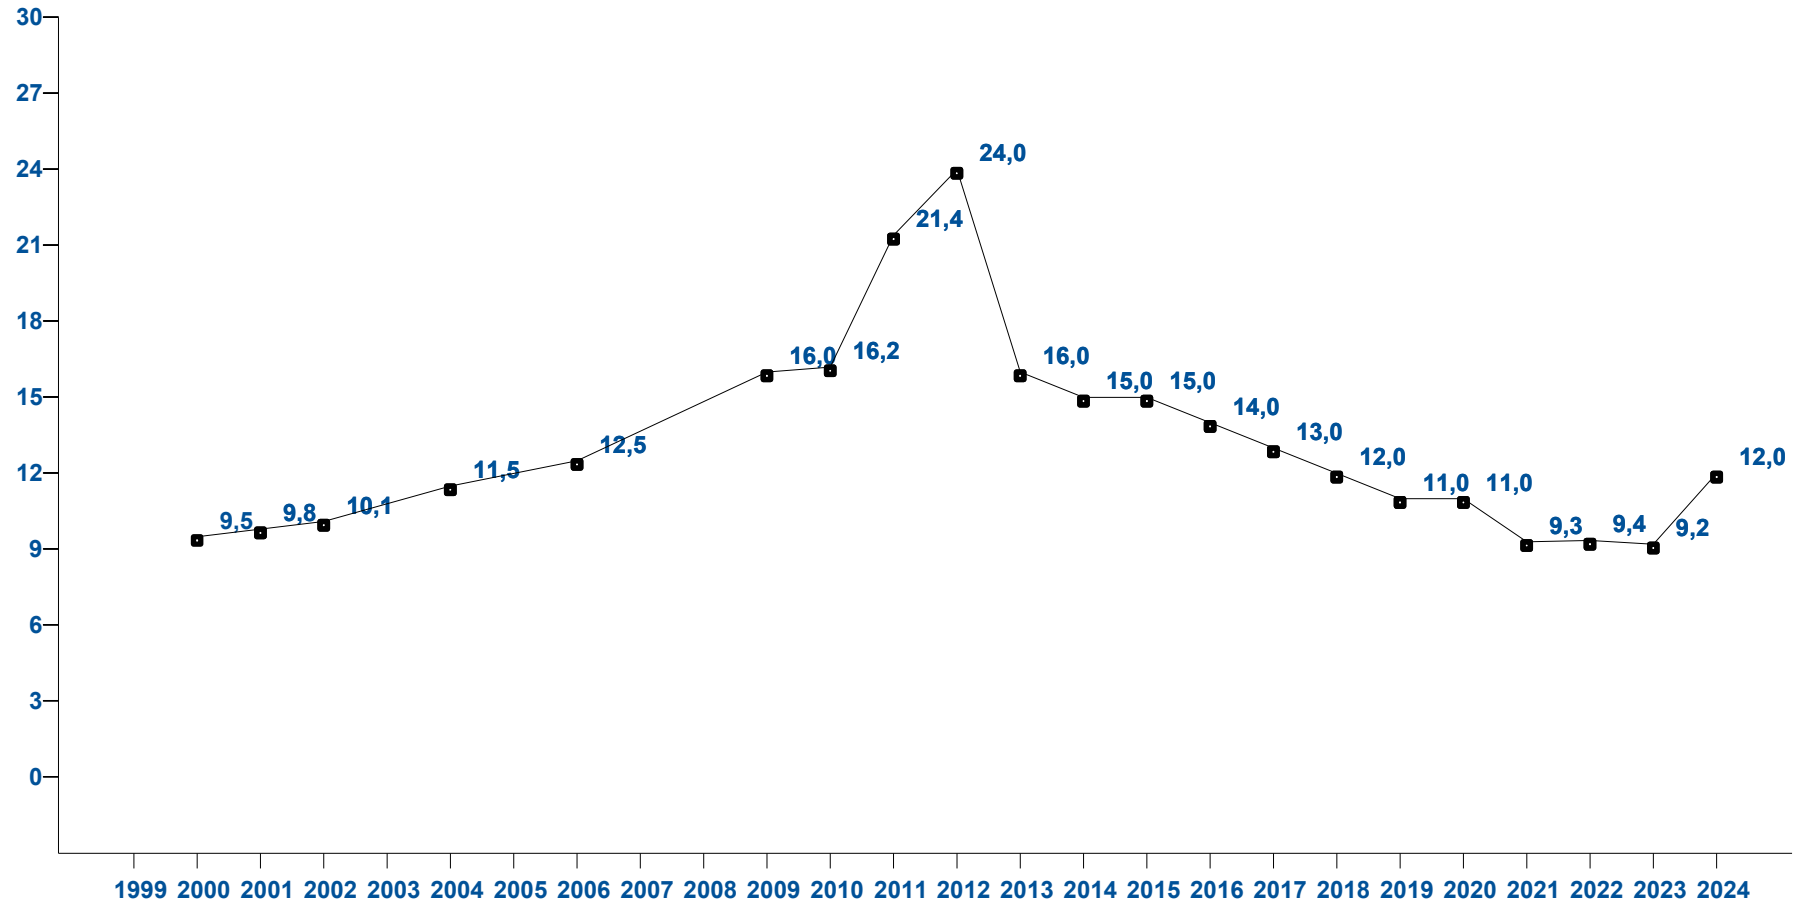

Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Nitratentwicklung von 1999 bis 2024
Beprobung 2024

Analysenübersicht

Gemeinde 72359 Dotternhausen

Montag, 4. August 2025

GWM-Nr: 0001/367-0	Messstellen-Name: HOCHBEHAELTER DOTTERNHAUSEN RO	Proben-Datum: 19.06.2024	Exportdatum: 15.10.2024		
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur	
Aluminium	mg/l	0,056			
Ammonium	mg/l	<0,010			
Arsen	mg/l	<0,0005			
Blei	mg/l	<0,0010			
Bor	mg/l	<0,020			
Cadmium	mg/l	<0,00010			
Calcium	mg/l	76,0			
Chlorid	mg/l	3,8			
Eisen	mg/l	0,023			
Elektrische Leitfähigkeit bei ...Grad Celsius	µS/cm	372			20.0
Färbung, qualitativ	-		ohne		
Geruch, qualitativ	-		ohne		
Kalium	mg/l	0,80			
Magnesium	mg/l	5,7			
Mangan	mg/l	<0,001			
Natrium	mg/l	2,1			
Nitrat	mg/l	12,0			
Nitrit	mg/l	<0,01			
Ortho-Phosphat	mg/l	<0,020			
pH-Wert bei ...Grad Celsius	-	7,77			8.7
Quecksilber	mg/l	<0,00010			
Sauerstoff	mg/l	9,5			
Säurekapazität bis pH 4,3 bei ...Grad Celsius	mmol/l	3,60			23.7
Sulfat	mg/l	33,0			
Temperatur	Grad C	8,7			
Tetrachlorethen (Per)	µg/l	<0,1			
TOC (Kohlenstoff, gesamt organisch)	mg/l	1,50			
Trichlorethen (Tri)	mg/l	<0,0001			
Trübung, qualitativ	-		ohne		
Uran	mg/l	0,0002			
GWM-Nr: 0001/367-0	Messstellen-Name: HOCHBEHAELTER DOTTERNHAUSEN RO	Proben-Datum: 19.06.2024	Exportdatum: 15.10.2024		
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur	
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	<0,03			
Atrazin	µg/l	<0,03			
Bentazon	µg/l	<0,02			
Bromacil	µg/l	<0,03			
Desethylatrazin	µg/l	<0,03			
Desisopropylatrazin	µg/l	<0,03			
Desphenylchloridazon (Metabolit B)	µg/l	<0,03			
DMS (N,N-Dimethylsulfamid)	µg/l	<0,03			
Metabolit BH 479-4 von Metazachlor (Metazachlorsäu)	µg/l	<0,03			
Metabolit BH 479-8 von Metazachlor (Metazachlorsulf)	µg/l	<0,05			
Metabolit CGA 354742 von Dimethachlor (Dim.-sulfon)	µg/l	<0,02			
Metabolit CGA 369873 von Dimethachlor	µg/l	<0,03			
Metabolit CGA 380168/CGA 354743 von S-Metolachl	µg/l	<0,03			
Metabolit CGA 51202/CGA 351916 von S-Metolachlor	µg/l	<0,03			
Metabolit DMPac / M44 von Bixafen	µg/l	<0,03			
Metabolit M2 von Flufenacet	µg/l	<0,03			
Metabolit M27 von Dimethenamid-P und Dimethenami	µg/l	<0,03			
Metabolit NOA 413173 von S-Metolachlor	µg/l	<0,05			
Metabolit R 417888/Vis-01 von Chlorthalonil (Chl.-sulf	µg/l	<0,02			
Metabolit R471811 / M4 von Chlorthalonil	µg/l	<0,03			
Metabolit SYN 547977 von S-Metolachlor	µg/l	<0,03			
Metazachlor	µg/l	<0,03			
Methyl-desphenylchloridazon (Metabolit B1)	µg/l	<0,03			
Metolachlor	µg/l	<0,03			
Trifluoressigsäure	µg/l	1,50			