
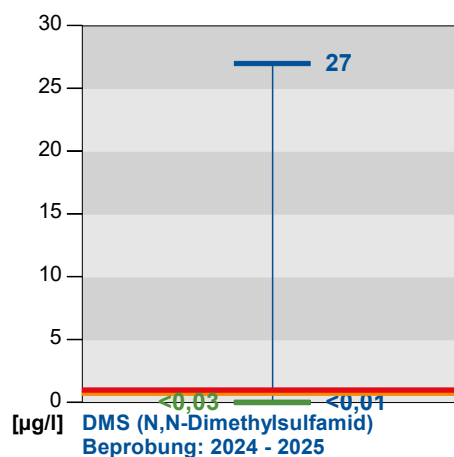
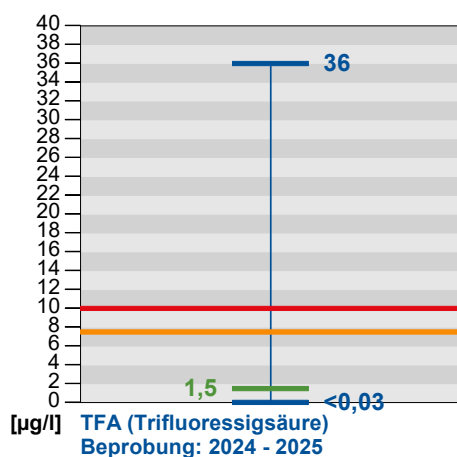
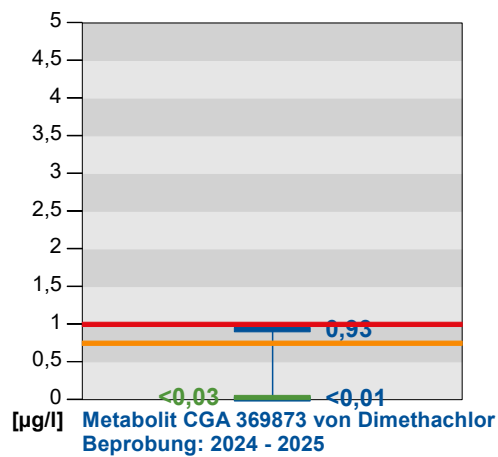
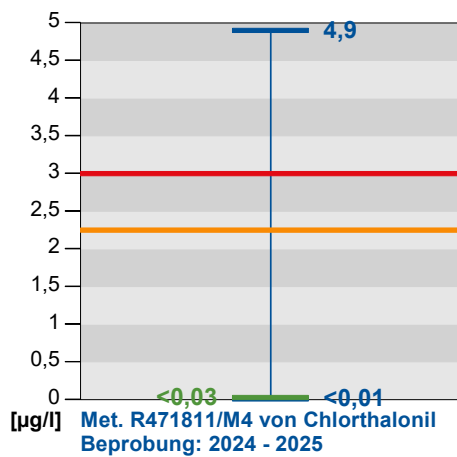
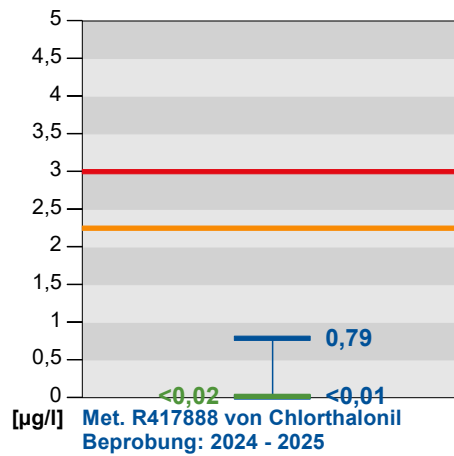


HOCHBEHAELTER DOTTERNHAUSEN ROHWASSER, 0001/367-0

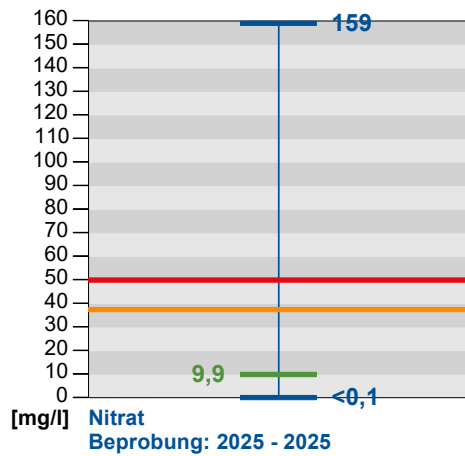

rot = Schwellenwert nach GrwV bzw. GW nach TrinkwV
orange = Warnwert (75% des SW bzw. WW der LUBW)


blau = Landesweite Extremwerte
grün = Messstellenmedianwert

Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Landesweiter Vergleich
Beprobung 2025

Gemeinde 72359 Dotternhausen

HOCHBEHAELTER DOTTERNHAUSEN ROHWASSER 0001/367-0

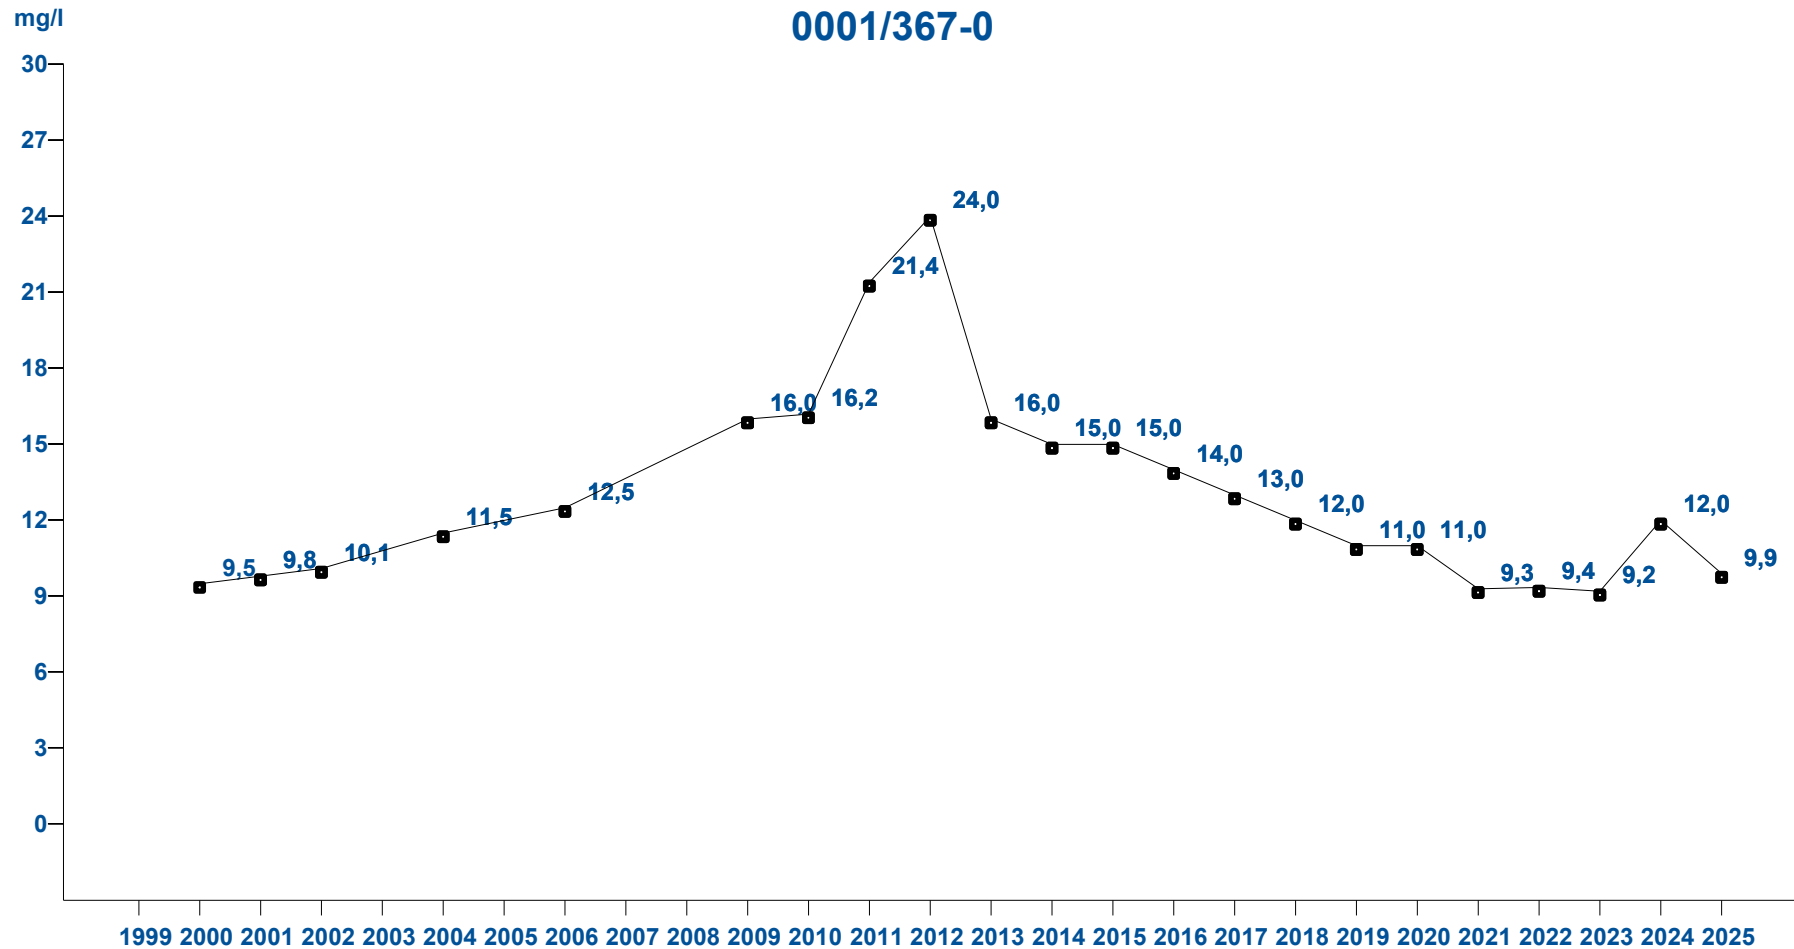

Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Nitratentwicklung von 1999 bis 2025
Beprobung 2025

Analysenübersicht

Gemeinde 72359 Dotternhausen

Montag, 6. Juli 2026

GWM-Nr:	Messstellen-Name:	Proben-Datum:	Exportdatum:		
0001/367-0	HOCHBEHAELTER DOTTERNHAUSEN RO	29.04.2025	31.07.2025		
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur	
Nitrat	mg/l	10,0			
Temperatur	Grad C	7,5			

GWM-Nr:	Messstellen-Name:	Proben-Datum:	Exportdatum:		
0001/367-0	HOCHBEHAELTER DOTTERNHAUSEN RO	12.05.2025	15.10.2025		
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur	
Aluminium	mg/l	0,046			
Ammonium	mg/l	<0,010			
Chlorid	mg/l	3,7			
Eisen	mg/l	0,752			
Elektrische Leitfähigkeit bei ...Grad Celsius	µS/cm	380		20.0	
Färbung, qualitativ	-		Ohne		
Geruch, qualitativ	-		Ohne		
Mangan	mg/l	0,007			
Nitrat	mg/l	9,8			
pH-Wert bei ...Grad Celsius	-	7,90		8.0	
Sauerstoff	mg/l	10,9			
Sulfat	mg/l	35,0			
Temperatur	Grad C	8,0			
Tetrachlorethen (Per)	µg/l	<0,1			
Trichlorethen (Tri)	mg/l	<0,0001			
Trübung, qualitativ	-		Ohne		